

DISTINTA COMPONENTI IMPIANTO FORMATRICE NORMALE 400V


lug-18

Distinta:

Progetto


Pag: 01

SIGLA	DESCRIZIONE	CONSTRUTTORE	CODICE	Q.TA'
KM1	CONTATTORE	EATON	DILM7-10	Pz. 1
RT1	TERMICO	EATON	ZB12-4	Pz. 1
SB1	PULSANTE EMERGENZA	EATON	M22-PVT	Pz. 1
		EATON	M22-A	Pz. 1
		EATON	M22-K01	Pz. 2
SB2/SB3	PULSANTE MARCIA/STOP	EATON	M22-DDL-WS-X1/X0	Pz. 1
		EATON	M22-A	Pz. 1
		EATON	M22-K01	Pz. 2
		EATON	M22-K10	Pz. 2
TC1	TRASFORMATORE	ZETA	20VA	Pz. 1
SQ1	FINECORSO	SCHNEIDER	XCKN2702P20	Pz. 1
QS1	INTERRUTTORE GENERALE	GIOVENZANA	20A	Pz. 1
	SCATOLA	BOCCHIOTTI	04846	Pz. 1
	LAMIERA	BOCCHIOTTI	04864	Pz. 1
FU1	PORTAFUSIBILE	ITALWEBER	3P	Pz. 1
	FUSIBILE	LEGRAND		Pz. 4
FU2	PORTAFUSIBILE	ITALWEBER	2P	Pz. 1
	FUSIBILE	LEGRAND		Pz. 4
FU3	PORTAFUSIBILE	ITALWEBER	1P	Pz. 1
	FUSIBILE	LEGRAND		Pz. 4

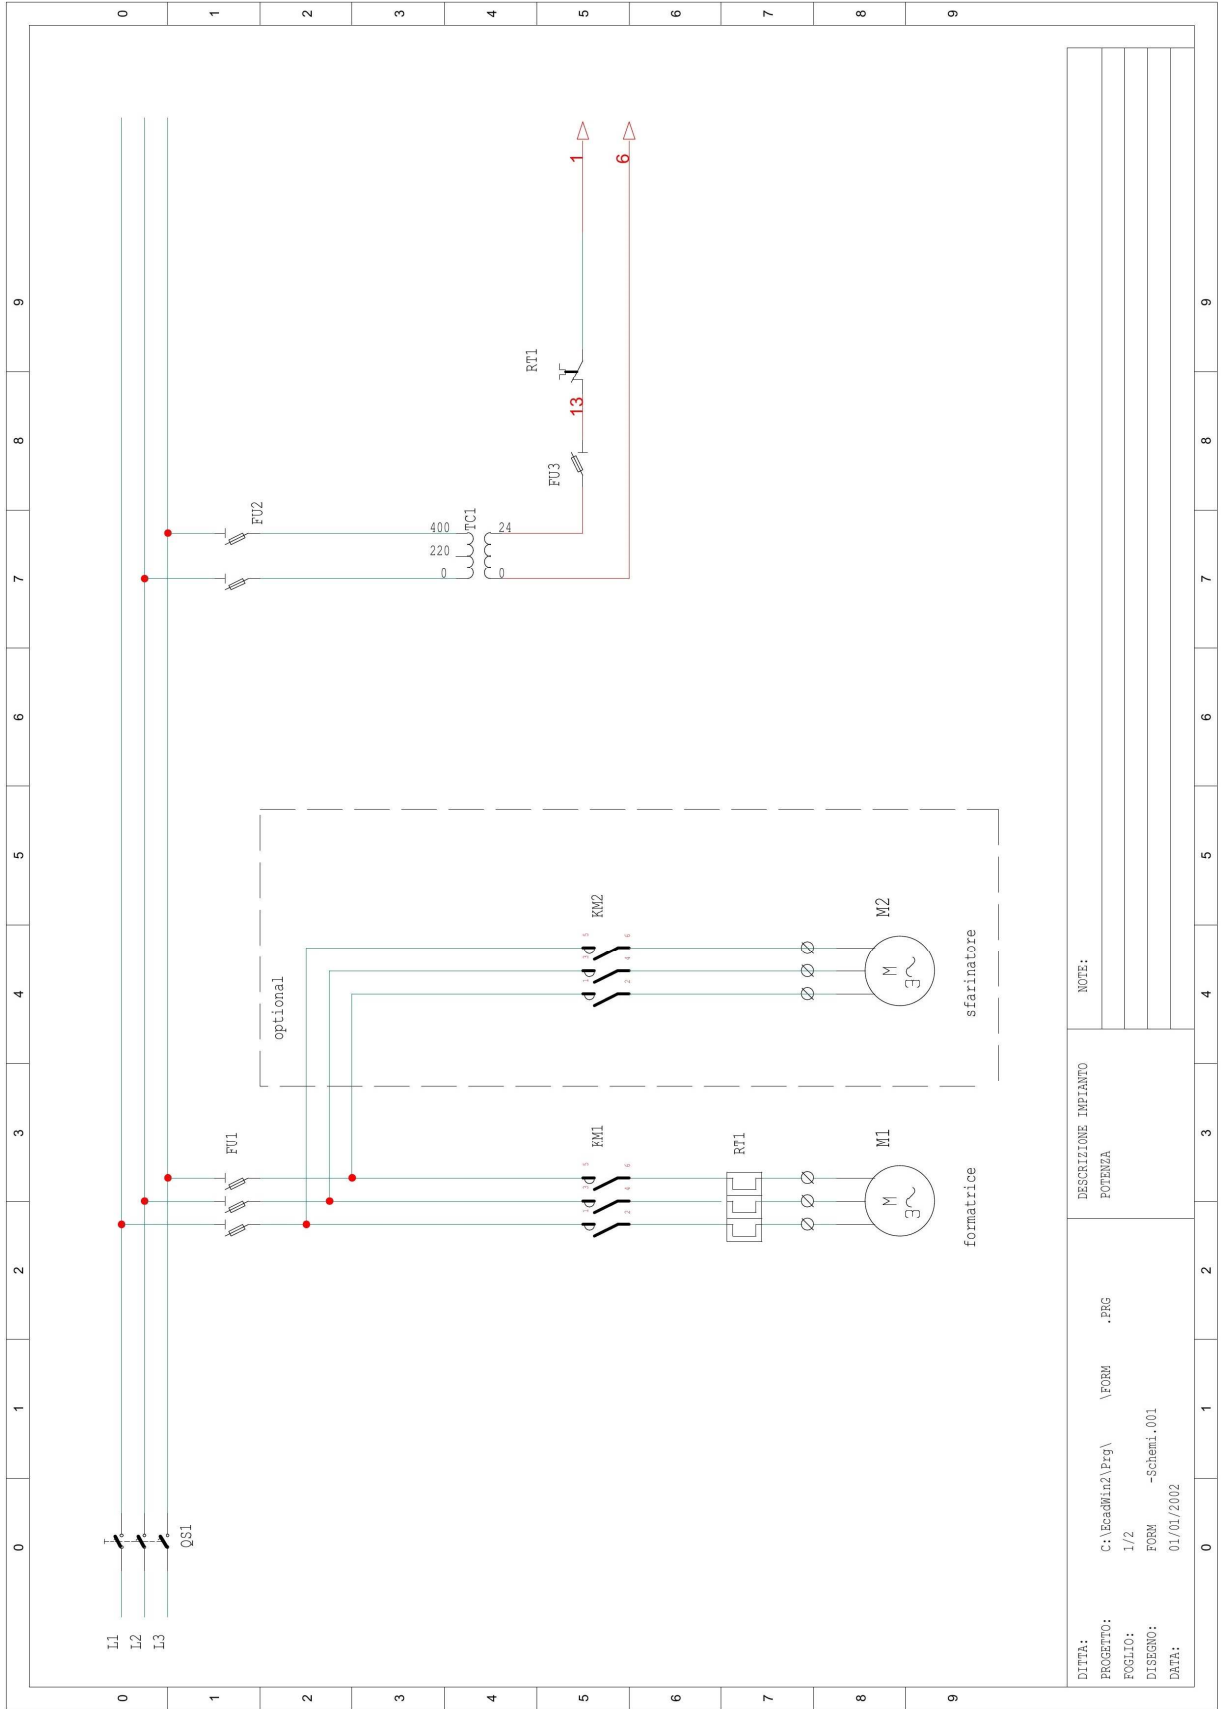

DITTA:	DESCRIZIONE IMPIANTO	NOTE:
PROGETTO:	POTENZA	
FUOGIO:		
DISEGNO:		
DATA:		

4-Cylinder moulding machine

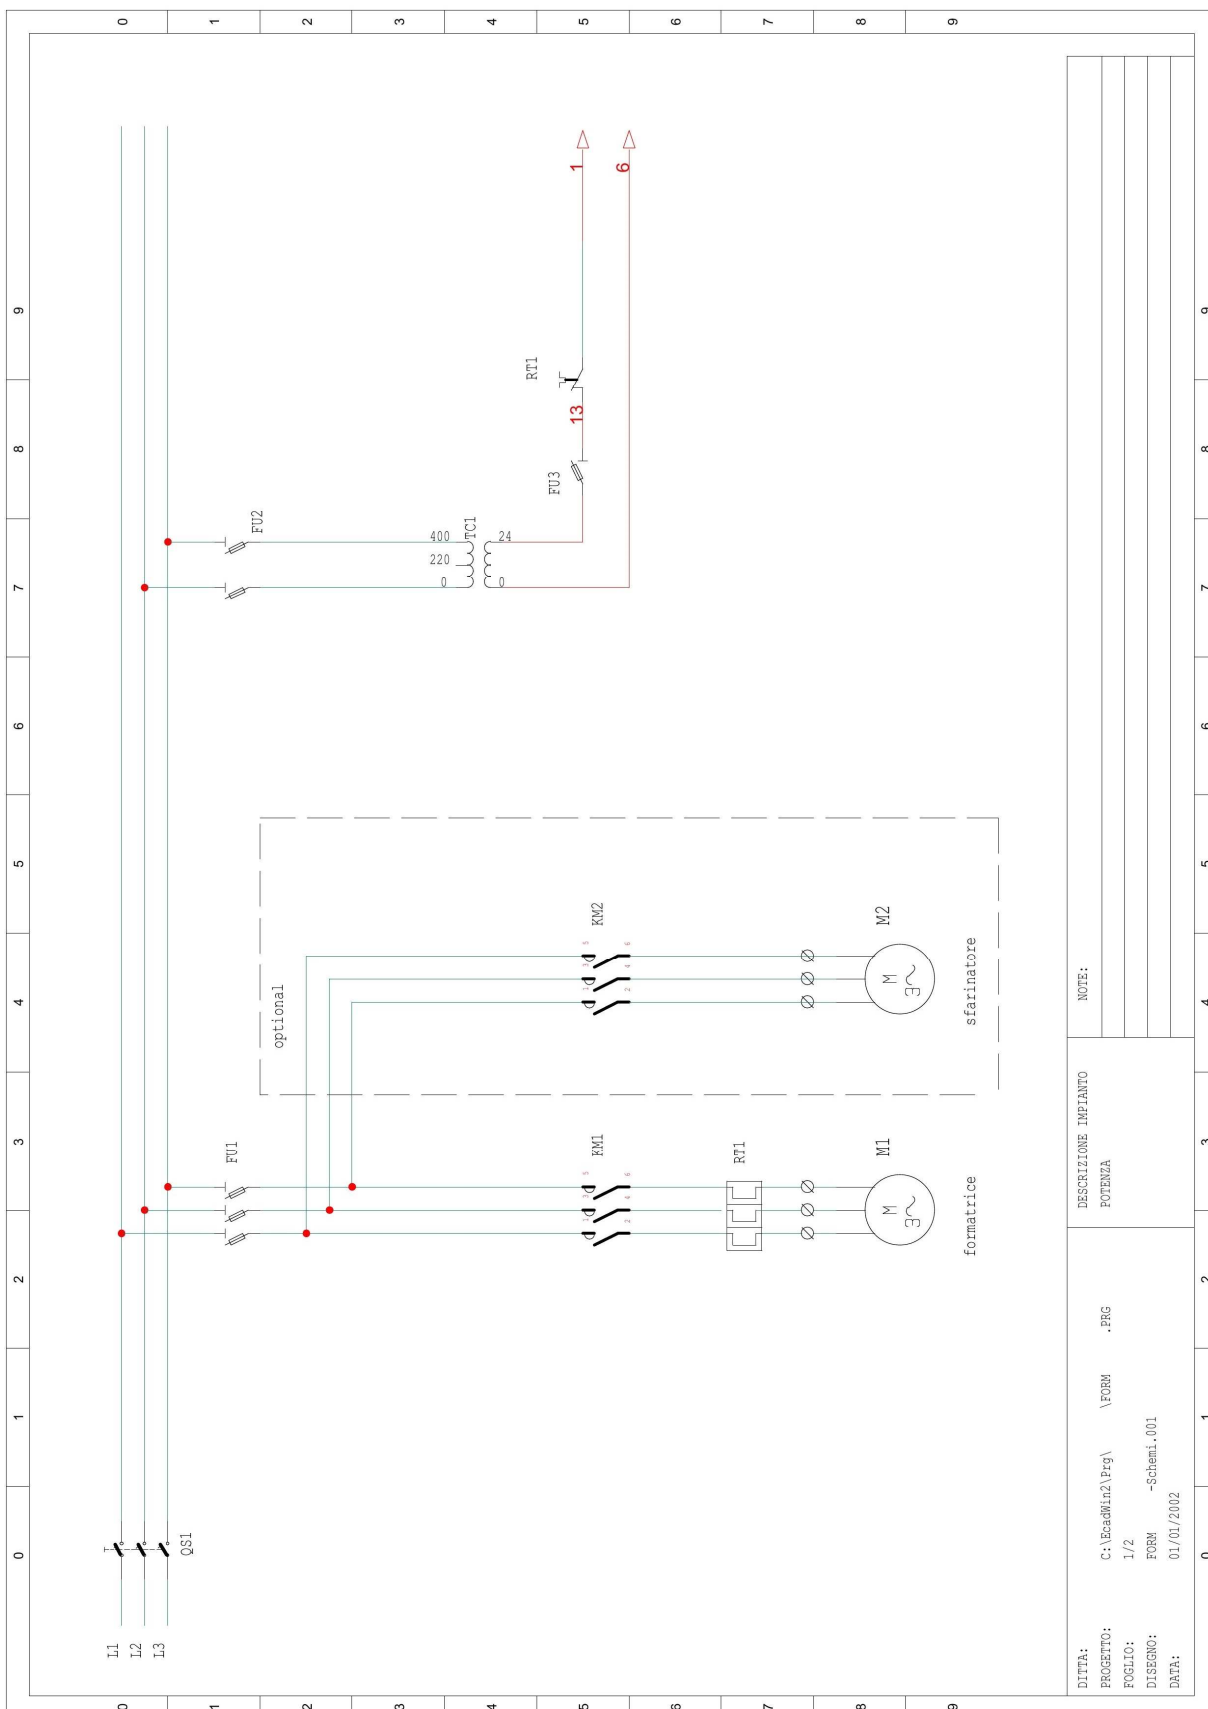

DITTA:	C:\Ead\Hir2\Fig\	\FORM	.PRG
PROGETTO:	1/2		
FOGLIO:	FORM	-Schemi.001	
DISSEGNO:	01/01/2002		
DATA:			
DESCRIZIONE IMPIANTO			
POTENZA			
NOTE:			